

**Науково-виробниче підприємство
“Електроприлад”**

**Пристрій інтерфейсу
БИ01**

Паспорт

ДСТУ ISO 9001:2009

м. Львів


1 Призначення

Пристрій інтерфейсу БИ01 призначений для під'єднання до трансляційної лінії локальних джерел фонові музики та оголошень з функцією дистанційного відключення останніх та надання пріоритету передачі повідомлень про виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій.

2 Технічні дані

- Потужність сигналу, що перемикається, Вт, не більше 800
- Час перемикання, мс, не більше 7
- Струм споживання від лінії +27 В, мА, не більше 20
- Габарити, мм 100×43×60
- Маса, кг, не більше 0,5

3 Розміщення клем та роз'ємів

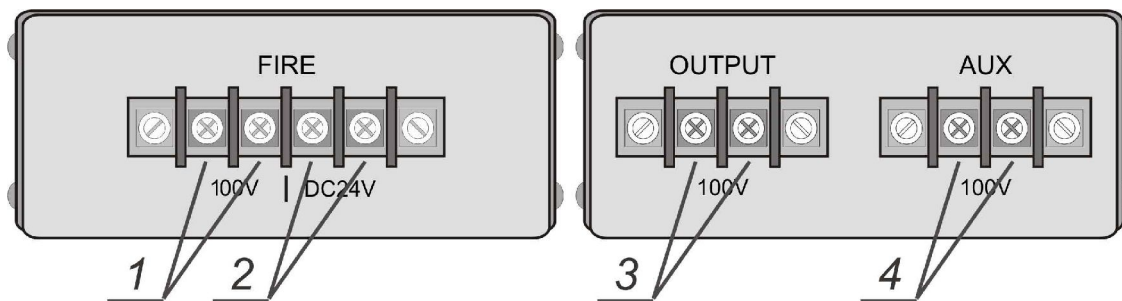

- 1 Клеми «FIRE 100V» для підімкнення трансляційної лінії від комплексу оповіщення;
- 2 Клеми «FIRE DC 24V» для підімкнення кабелю управління від комплексу оповіщення;
- 3 Клеми «OUTPUT 100V» для підімкнення трансляційної лінії від гучномовців;
- 4 Клеми «AUX 100V» для підімкнення трансляційної лінії від локального звукопідсилювального комплексу.


1 Назначение

Устройство интерфейса БИ01 предназначено для подсоединения к трансляционной линии локальных источников фоновой музыки и объявлений с функцией дистанционного отключения последних и предоставления приоритета передачи сообщений о возникновении пожара или других чрезвычайных ситуациях.

2 Технические данные

- | | |
|---|---------------|
| • Мощность переключаемого сигнала, Вт, не более | 800 |
| • Время переключения, мс, не более | 7 |
| • Ток потребления от линии +27 В, мА, не более | 20 |
| • Габаритные размеры, мм | 100 × 43 × 60 |
| • Масса, кг, не более | 0,5 |

3 Размещение клемм на передней и задней панелях устройства

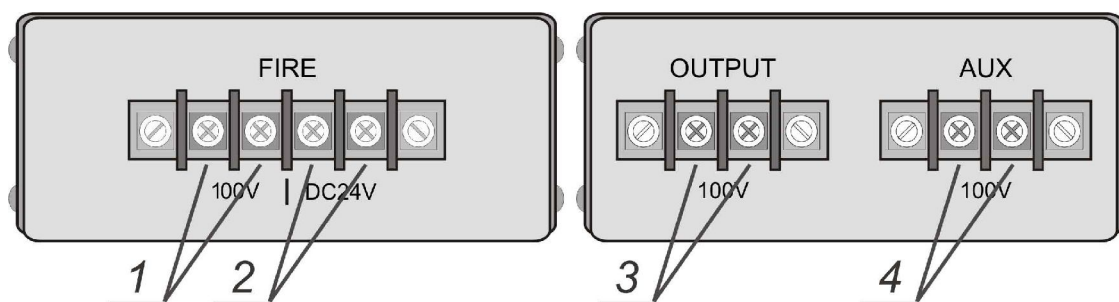

- 1 Клеммы «FIRE 100V» для подключения трансляционной линии от комплекса оповещения;
- 2 Клеммы «FIRE DC 24V» для подключения кабеля управления от комплекса оповещения;
- 3 Клеммы «OUTPUT 100V» для подключения трансляционной линии от громкоговорителей;
- 4 Клеммы «AUX 100V» для подключения трансляционной линии от локального звукоусилительного комплекса.

Паспорт виробу

1. Пристрій інтерфейсу БІО1

1. Устройство интерфейса БИО1

№ _____ – _____ шт

2. Паспорт - 1 шт

2. Паспорт - 1 шт.

3. Пакування - 1 шт

3. Упаковка - 1 шт.

відповідає вимогам
ТУ У 31.6-20800889-005:2007
та визнаний придатним до експлуатування

соответствует требованиям
ТУ У 31.6-20800889-005:2007
и признан пригодным к эксплуатации

Дата виготовлення

Дата изготовления

Представник ВТК

Представитель ОТК

_____/_____/_____
М. П.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність якості пристрою вимогам ТУ У 31.6-20800889-005:2007 при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажування, налагодження та експлуатування. Гарантійний термін експлуатування становить 18 місяців з дня впровадження в експлуатування в межах гарантійного терміну зберігання пристрою. Гарантійний термін зберігання – 2 роки з дня виготовлення пристрою.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества устройства требованиям ТУ В 31.6-20800889-005:2007 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня введения в эксплуатацию в рамках гарантийного срока хранения устройства. Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления устройства.

Дата введення в експлуатацію

Дата введения в эксплуатацию

УВАГА!

Пристрій має на корпусі гарантійні пломби.
При їх порушенні користувач позбавляється
права на гарантійний ремонт.

ВНИМАНИЕ!

Устройство имеет на корпусе гарантийные
пломбы. При их нарушении пользователь ли-
шается права на гарантийный ремонт.

НАША АДРЕСА:

Україна, 79019, м. Львів, вул. Жовківська, 30 Д
ТзОВ НВП "Електроприлад"
Телефон: +38 (032) 297-06-40, 294-88-33
Факс: +38 (032) 294-86-91
E-mail: info@vellez.ua
<http://www.vellez.ua>

НАШ АДРЕС:

Украина, 79019, г. Львов, ул. Жовківська, 30 Д
ООО НПП "Електроприлад"
Телефон: +38 (032) 297-06-40, 294-88-33
Факс: +38 (032) 294-86-91
E-mail: info@vellez.ua
<http://www.vellez.ua>