


Під'єднання трансляційних ліній до моноблоку

SPEAKER OUT 100V

1 | 2 | 3 | 4

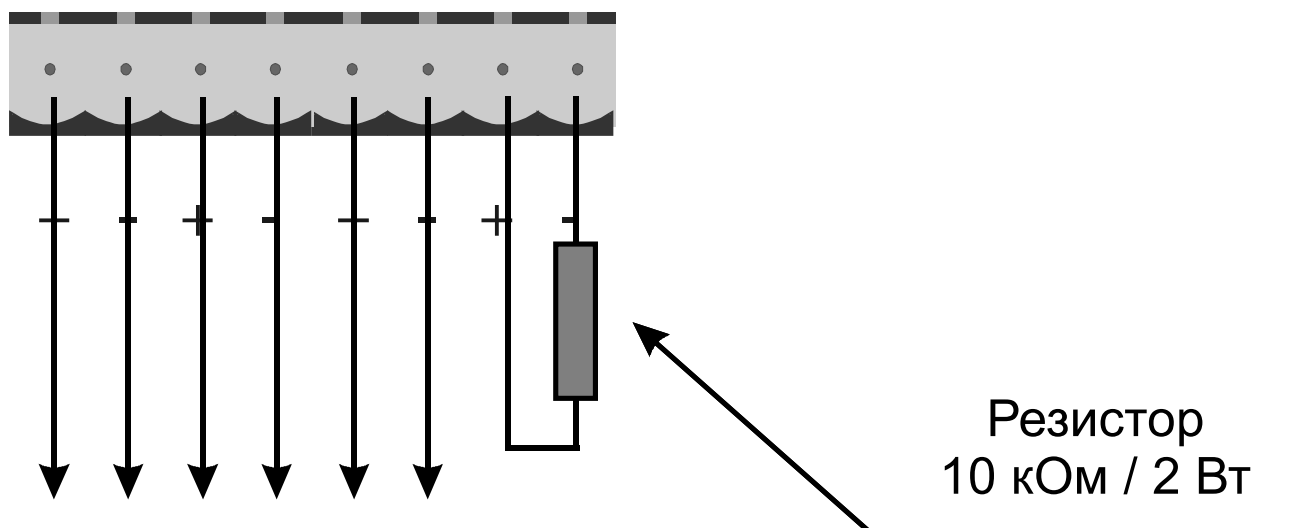

Трансляційні лінії
зон оповіщення №1-3


Для задіяних ліній резистори 10 кОм 2 Вт встановлюються
наприкінці лінії паралельно останньому гучномовцю.

Для не задіяних ліній резистор встановлюється між
клемами “+” і “-” для кожної лінії або не встановлюються при умові
програмного вимкнення функції контролю для незадіяних ліній (див с. 26)

Подключение трансляционных линий к моноблоку

SPEAKER OUT 100V

1 | 2 | 3 | 4

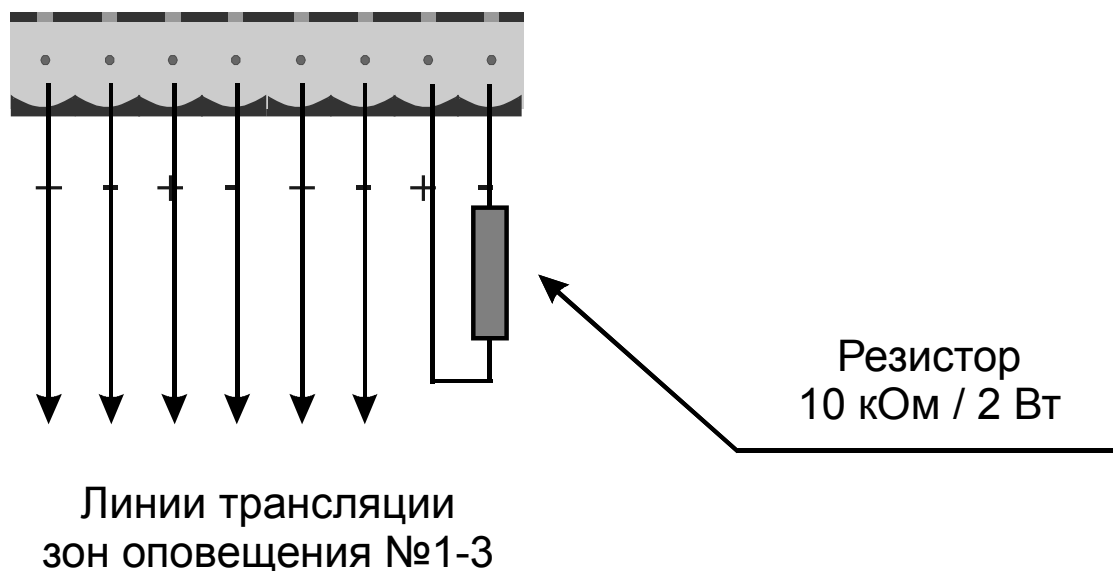

Для задействованных линий резисторы 10 кОм 2 Вт устанавливаются в конце линии параллельно последнему громкоговорителю.

Для не задействованных линий резистор устанавливается между клеммами “+” и “-” для каждой линии или не устанавливаются при условии программного отключения функции контроля для незадействованных линий (см. с. 26)